



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201905105

委托单位 苏州华建玻璃有限公司

产品名称 单片非隔热型防火玻璃

检验类别 型式检验


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201905105

共 6 页 第 1 页

产品名称	单片非隔热型防火玻璃	型号规格	DFB-05-C1.00
委托单位	苏州华建玻璃有限公司	生产单位	苏州华建玻璃有限公司
送检单位	苏州华建玻璃有限公司	样品编号	201905105
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	1组	到样日期	2019-07-03
检验类别	型式检验	样品等级	C1.00
检验日期	2019-07-10 至 2019-07-15	检验地点	质检中心
检验依据	GB15763.1-2009		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》检验，合格。</p> <p>(以下空白)</p> <div style="text-align: center;">  <p>(检验业务专用章)</p> <p>签发日期：2019年7月18日</p> </div>		
备注	本栏空白		

批准：

Handwritten signature

审核：

Handwritten signature

编制：

Handwritten signature

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

No. Gn201905105

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注	
1	原片玻璃	可选用镀膜或非镀膜的浮法玻璃、钢化玻璃等材料作原片。原片玻璃应符合相应标准要求。(5)	符合标准要求	合格		
2	尺寸、厚度允许偏差	长: $1000\text{mm} < L \leq 2000\text{mm}$ 宽度: $L \leq 1000\text{mm}$ 厚度: 5mm 长度允许偏差: $\pm 3\text{mm}$ 宽度允许偏差: $-2\text{mm} \sim +1\text{mm}$ 厚度允许偏差: $\pm 0.2\text{mm}$ 6.1 (7.1)	明示值: 长度: 1500mm 宽度: 1000mm 厚度: 5mm 实测偏差: 长度偏差: +1mm 宽度偏差: +1mm 厚度偏差: 0.0mm	合格		
3	外观质量	爆边	不允许存在。6.2 (7.2)	无爆边	合格	合格
		划伤	宽度 $\leq 0.1\text{mm}$, 长度 $\leq 50\text{mm}$ 的轻微划伤, 每平方米面积不超过2条。6.2 (7.2)	无划伤	合格	
			0.1mm < 宽度 < 0.5mm, 长度 $\leq 50\text{mm}$ 的轻微划伤, 每平方米面积不超过1条。6.2 (7.2)	无划伤	合格	
		结石、裂纹、缺角	不允许存在。6.2 (7.2)	不存在	合格	

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

No. Gn201905105

共 6 页 第 3 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
4	耐火性能	C1.00 级： 耐火完整性 \geq 1.00h。 6.3 (7.3)	样品倾斜度为 90°。 耐火试验进行到 60min 时： 未丧失完整性。 耐火完整性大于 1.00h。	合格	距样品背火面 1m 处的热通量未超过 5kW/m ²
5	弯曲度	防火玻璃的弓形弯曲度不应超过 0.3%，波形弯曲度不应超过 0.2%。6.4 (7.4)	0.0%	合格	
6	可见光透射比	允许偏差最大值 \leq 5%。 (未明示标称值) 6.5 (7.5)	2.0%	合格	
7	抗冲击性能	经抗冲击试验后，玻璃不应破碎。6.9 (7.9)	玻璃未破碎	合格	
8	碎片状态	每块样品在 50mm \times 50mm 区域内的碎片数应不低于 40 块，允许有少量长条碎片存在，但其长度不得超过 75mm，且其端部不是刀刃状；延伸至玻璃边缘的长条形碎片与玻璃边缘形成的夹角不得大于 45°。 6.10 (7.10)	1#样品：碎片 61 块，无长条形碎片； 2#样品：碎片 64 块，无长条形碎片； 3#样品：碎片 58 块，无长条形碎片； 4#样品：碎片 56 块，无长条形碎片。	合格	



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
照片页

No. Gn201905105

共 6 页 第 4 页




201905105

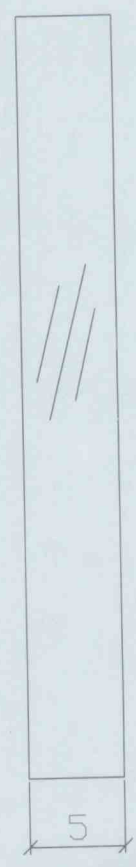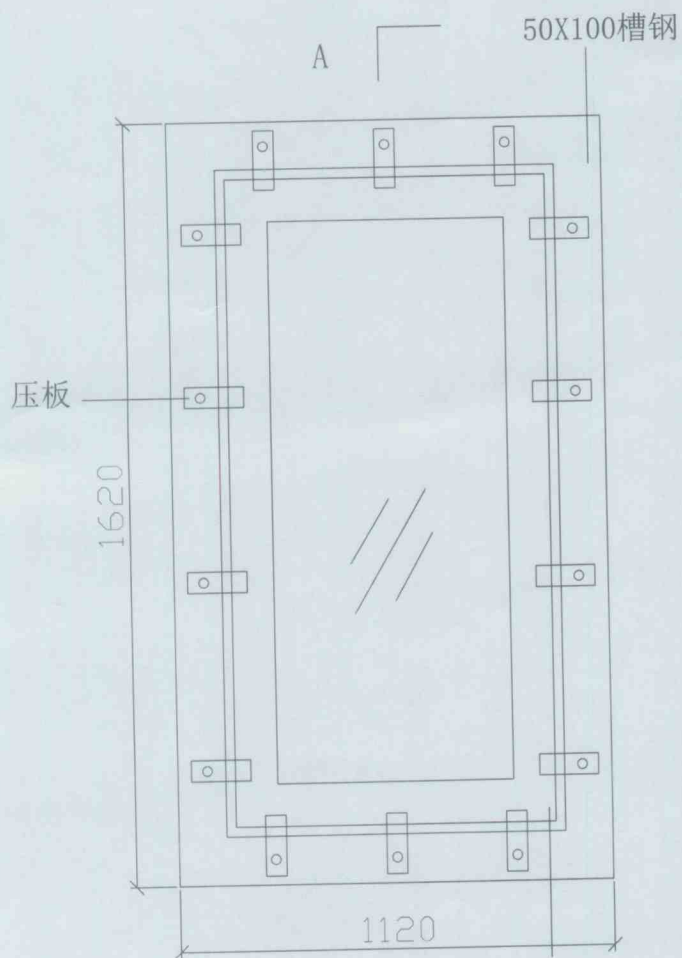

A 30X50方管
玻璃: 1000mmx1500mm

A-A放大图

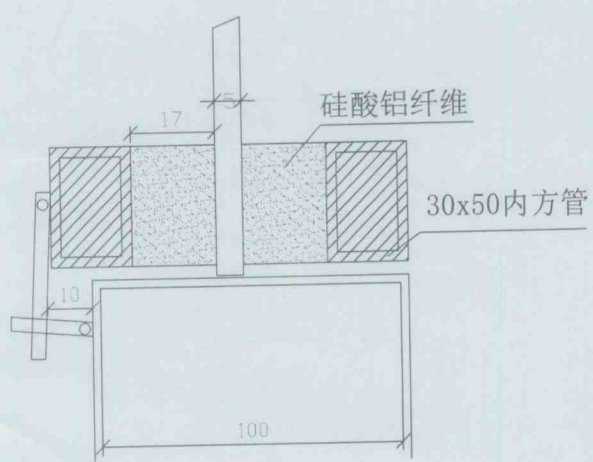

已核: 14

制图		
设计		
校对		
加工工艺		
标准化		
审核		
审定	肖工	

单片非隔热型防火玻璃

DFB-05-C1.00

苏州华建玻璃有限公司



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201905105

共 6 页 第 6 页

样品图片：



本栏以下空白